


RZUT 1 PIĘTRA

skala 1:100

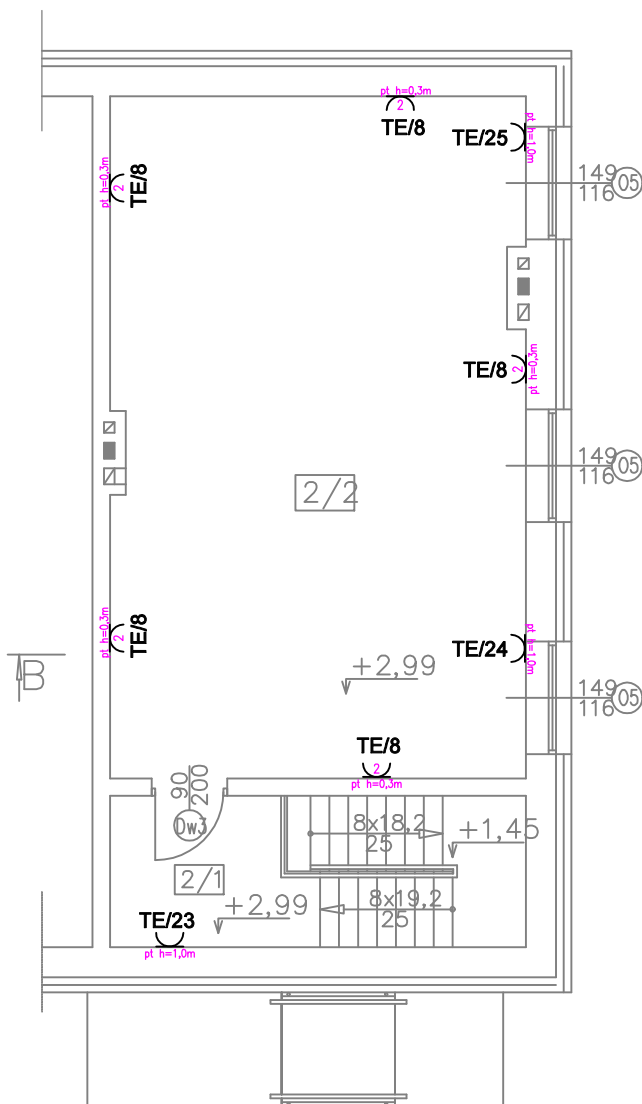

LEGENDA:

- Gniazdo wtykowe podwójne z bolcem ochronnym 230V 16A
- Gniazdo wtykowe pojedyncze z bolcem ochronnym 230V 16A
- Gniazdo wtykowe pojedyncze z bolcem ochronnym 230V 16A szczelne IP44
- Wypust zasilania (puszka z zapasem kabla)
- Tablica rozdzielcza

| Lp. | NAZWA | m2 | POSADZKA |
|-------|--------------------------------------|-------|----------|
| 2/1 | KOMUNIKACJA | 7,84 | Gres |
| 2/2 | POMIESZCZENIE REREACJI INDYWIDUALNEJ | 49,10 | Gres |
| RAZEM | | 56,94 | |



26-200 Końskie ul. Pocztowa 10
tel. 509 790 955

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| Inwestor: Gmina Fałków ul. Zamkowa 1a, 26–260 Fałków | | Nazwa obiektu: Budynek świetlicy | |
| Projektował: mgr inż. Tomasz Warzycki upr. bud. w spec. instalacje elektryczne nr ewid. SWK/0124/P00E/13 | | Adres: Skórnice, gm. Fałków działka nr 418/2 | Data: 01.2022 |
| | | Stadium: Projekt budowlany | Skala: 1:100 |
| | | Branża: Elektryczna | |
| | | Przedmiot rysunku: Rzut 1 piętra. Instalacje siłowa | Nr rys. E–04 |